

Nachweis

durchbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 213 42861




Auftraggeber **Isophon Glas GmbH**
Volkmarshäuser Str. 17
34346 Hann. Münden-Gimte

Grundlagen

DIN EN 356 : 2000-02
Glas im Bauwesen - Sicherheitssonderverglasung - Prüfverfahren und Klasseneinteilung des Widerstandes gegen manuellen Angriff

Produkt	„Sicherheitsverglasung“		
Bezeichnung	TRisophon protect		
Außenmaß (B x H)	900 mm x 1100 mm		
Scheibenaufbau	Schicht 1:	3,0 mm Floatglas	
	Schicht 2:	0,38 mm PVB-Folie	
	Schicht 3:	3,0 mm Floatglas	
	Schicht 4:	24 mm SZR mit 8 mm Polycarbonat	
	Schicht 5:	3,0 mm Floatglas	
	Schicht 6:	0,38 mm PVB-Folie	
	Schicht 7:	3,0 mm Floatglas	
Gesamtdicke	ca. 36,6 mm		
Besonderheiten	Isolierverglasung mit 8 mm Polycarbonat im Scheibenzwischenraum		

Darstellung

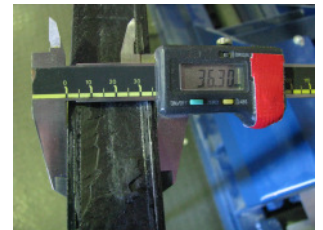

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der Übereinstimmung der durchbruchhemmenden Eigenschaften von Sicherheitsverglasungen

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung der durchbruchhemmende Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Durchbruchhemmung



Widerstandsklasse
DIN EN 356 P8B

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim
09. Juni 2010

Christian Kehr

Christian Kehr, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen Tore Sicherheit

K. Querengässer

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen Tore Sicherheit

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 4 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Verfahren
- 4 Einzelergebnisse

